

Pööningu põranda lisasoojustamine olemasoleva täite peale

PL-02 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite säilitamisega

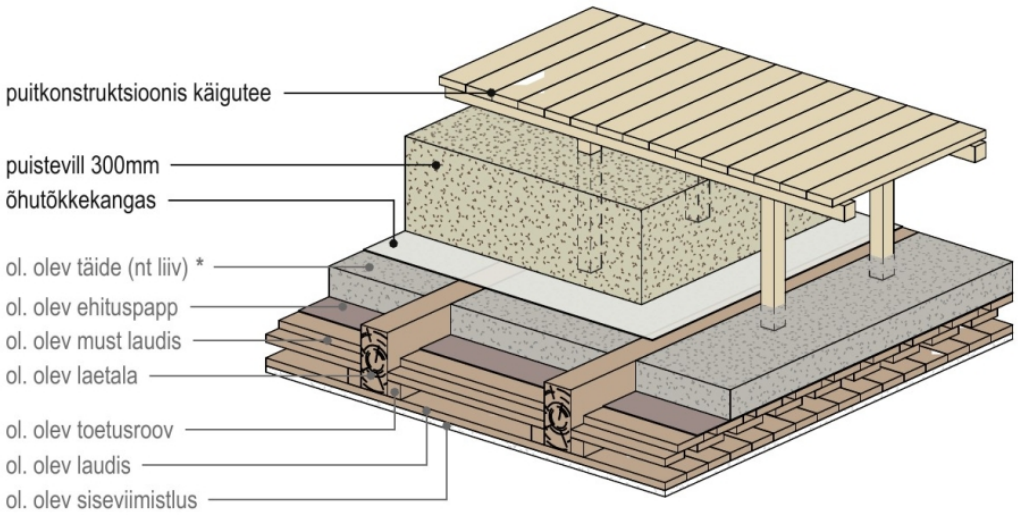

* Säilitatav ol. olev täide peab olema puhas.
Määrdunud, niiske ja/või muu prahiga segunenud osa täitest tuleb eemaldada.

PL-02 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite säilitamisega

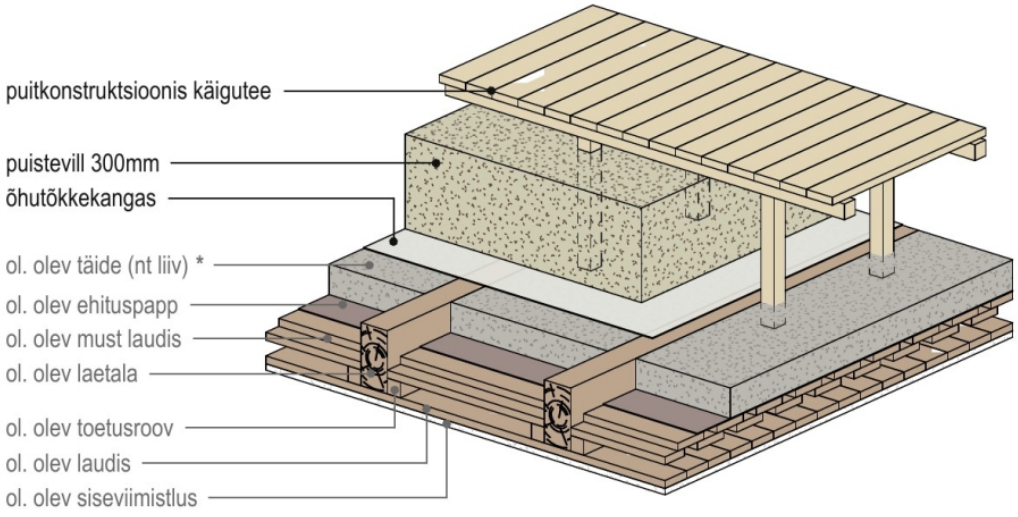

* Säilitatav ol. olev täide peab olema puhas.
Määrdunud, niiske ja/või muu prahiga segunenud osa täitest tuleb eemaldada.


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

PL-02 - Pööningu põranda lisasoojustus talade vahelise vana täite säilitamisega

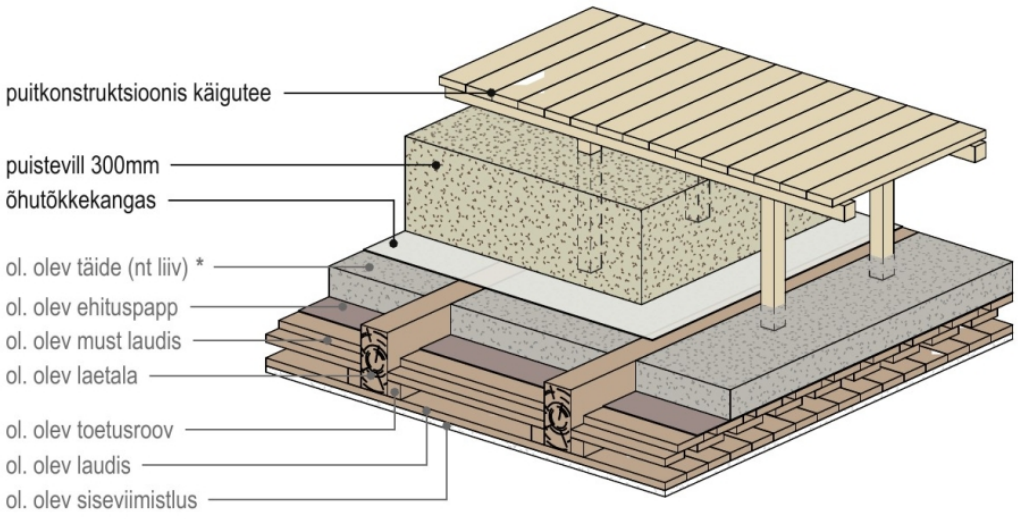

* Säilitatav ol. olev täide peab olema puhas.
Määrdunud, niiske ja/või muu prahiga segunenud osa täitest tuleb eemaldada.

Pööningu põranda lisasoojustamine olemasoleva täite peale: olemasoleva täite peale lisatakse õhutõke ning soojustuseks puistevill. Enne soojustamist tuleb pööningule ehitada käiguteed ja vajalikud kommunikatsioonid nagu ventilatsioonitorustik. Lahendus sobib juhul, kui säilitatav täide (soojustus) on puhas ja kuiv.

Joonise tähis: **PL-02**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis
  PL-02_lisamine_3D.pdf | 130.16 KB | pdf

- ✓ keerutatav 3D mudel

- **PL-02_lisamine_mudel.pdf | 25.89 MB | pdf**

- spetsialisti joonis

  PL-02_lisamine_2D.pdf | 242.08 KB | pdf

- spetsialisti joonise lisainfo
  PL-02_lisamine_lisa.pdf | 189 KB | pdf

Viimati uuendatud 26.10.2026