
Lahendus PP-01 - Puitpõrand.
Soojustus pinnasel

0 10 cm 50 cm

1 Laudpõrand	28-33 mm
2 Puitlaagid 100x35 mm	35 mm
3 Ekstrudeeritud vahtpolüstüreen XPS (pikaajaline surveroome ≤140 kPa, λ_U≤0,035 W/(m·K), veeimavus ≤1 %, μ=150, omavahelised ja liituvate tarinditega liitekohad tihendatud ja teibitud)	300 mm
4 Kapillaartõusu tõkestav kruusa- või killustikukiht 200 mm - Ø8-32 mm, 50 mm ülemine pind Ø4-16 mm, tasapindsus <3 mm/m	≈250 mm
5 Filterkangas (kui aluspinnaseks on savi, muda, moreen vms)	
6 Tihendatud kuiv aluspinnas; ei sisalda kasvupinnast, mulda, turvast, muda; >1/80 kaldega välisseinte, drenaaži suunas	

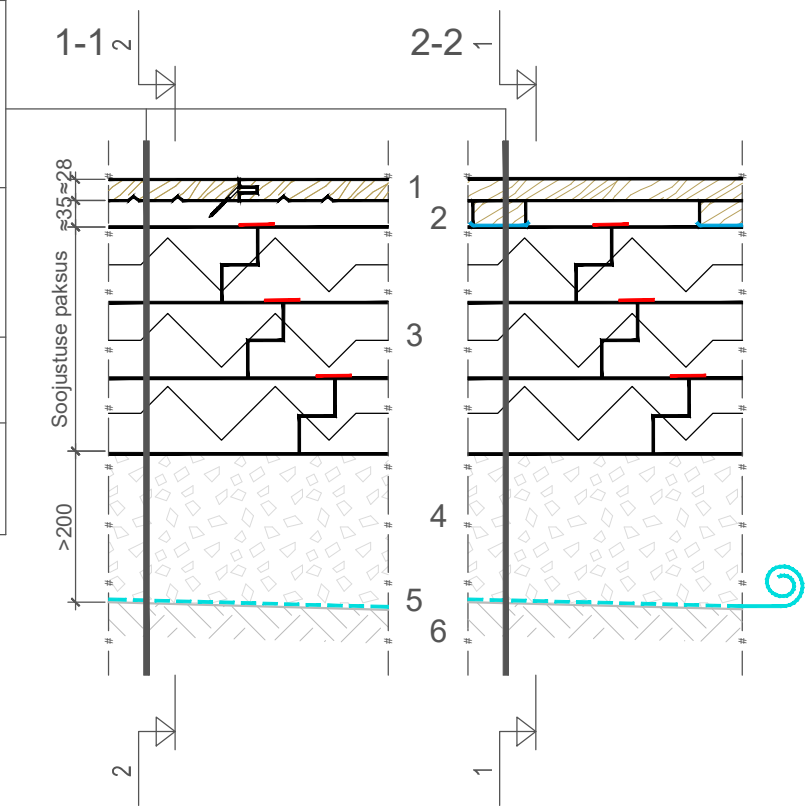

Märkused

*Tegu on põhimõttelise lahendusega, mis kohandatakse objektile vastavaks projekteerimise käigus!

1. Põranda soojusläbivused on arvutatud näidishoone põhjal vastavalt EVS-EN ISO 13370:2017 standardile kirjeldamaks erinevate soojustuspaksuste mõju. Igale hoonele arvutada eraldi selle mõõtmetele vastavalt põranda soojusläbivus standardi EVS-EN ISO 13370:2017 järgi.
2. Radoonitõkke lahendus vastavalt hoone asukohale ja omaniku soovil valitud radoonitõkke lahendusele.

Piirdetarindi omadused

Soojusläbivus U_C, W/(m²·K),	Niiskuslik toimivus RH<RH_{crit}	Mass (kokku = uus + ol.olev) kg/m³
0,08	xxx	80 = 80 + 0

muinsus KODU renoveerimise teejuht
*Tegu on näidisjoonisega, mille rakendamise eest vastutab projekteerija. Käesolev märge eemaldada peale projektis kasutamist!

TELLIJA:	*********	PROJEKTI AUTOR: *********		TÖÖ NR: *********	
OBJEKT:	*********	VASTUTAV SPETSIALIST: *********		PROJEKTEERIJA KONTAKT: *********	
JOONIS:	Lahendus PP-01 - puitpõrand. Soojustus pinnasel	KUUPÄEV: *********	STAADIUM: *********	MÕÕTKAVA: 1:10	LEHT: *********